



Puxadores de Porta de Combinação para Gabinetes NetShelter™


AR8132A Componentes

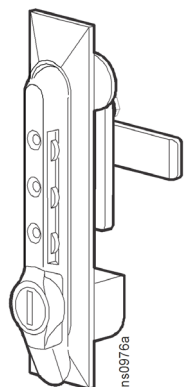

Puxador de combinação (2)




Puxador alternativo Came (2)




Chave (2)

Identificação das peças

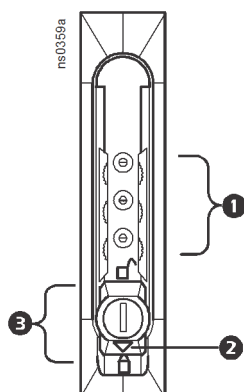

- ❶ Discos de combinação
- ❷ Seta indicadora
- ❸ Botão-borboleta



Travado



Destravado

Destravar usando os Discos:

1. Disque a combinação ❶ (padrão de fábrica = “000”).
2. Gire o botão-borboleta ❸ até que a seta ❷ fique apontada para cima (posição destravada).
OBSERVAÇÃO: O uso da chave fornecida substituirá a combinação.


Travar usando os Discos:

1. Gire o botão-borboleta ❸ até que a seta ❷ fique apontada para baixo (posição travada).
2. Gire os discos ❶ para embaralhar os discos e apagar a combinação.

Alterando a Combinação:

OBSERVAÇÃO: Para alterar a combinação, é necessário conhecer a combinação existente.

1. Disque a combinação ❶ (padrão de fábrica = “000”).
2. Gire o botão-borboleta ❸ até que a seta ❷ fique apontada para cima (posição destravada). Gire-o mais 15° no sentido anti-horário e digite a nova combinação desejada.
3. Gire o botão-borboleta 15° no sentido horário, de volta para a posição destravada. A nova combinação será definida.





Instalação

NetShelter SX

1. Se necessário, remova o puxador anterior da porta.
Localize a placa de parafusos e remova todos os parafusos instalados.

Retire o puxador e a placa de parafusos da porta.

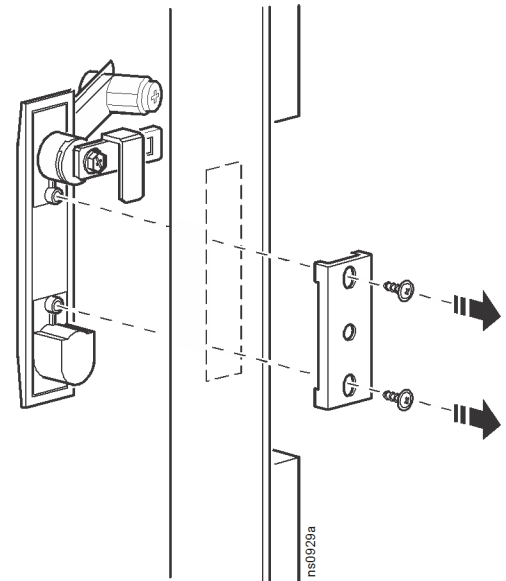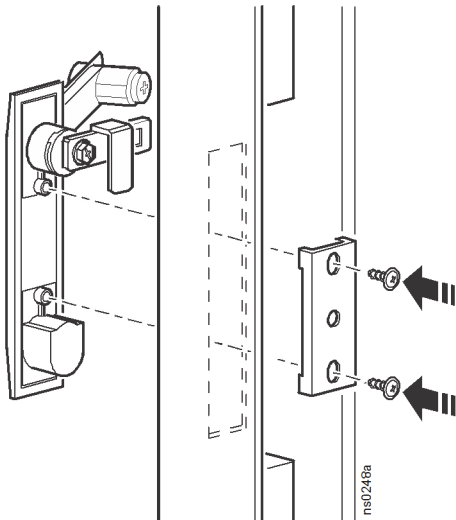


2. Deslize o novo puxador pela abertura da trava na porta.
3. Fixe a placa de parafusos na parte traseira do puxador e prenda os fixadores na posição correta.

NetShelter VX

OBSERVAÇÃO: Para o gabinete NetShelter VX é necessário um came diferente do came pré-instalado. Para instalação em um NetShelter VX é necessário instalar o came alternativo incluído no kit.

Remover o Came Anterior



1. Remova o parafuso que prende o came pré-instalado do NetShelter SX. Deslize o came desencaixando-o da trava.
2. Localize o came do NetShelter VX e o instale sobre o puxador. Prenda na posição correta, usando o parafuso removido no passo anterior.
3. Conclua a instalação usando os passos definidos no “NetShelter SX”.

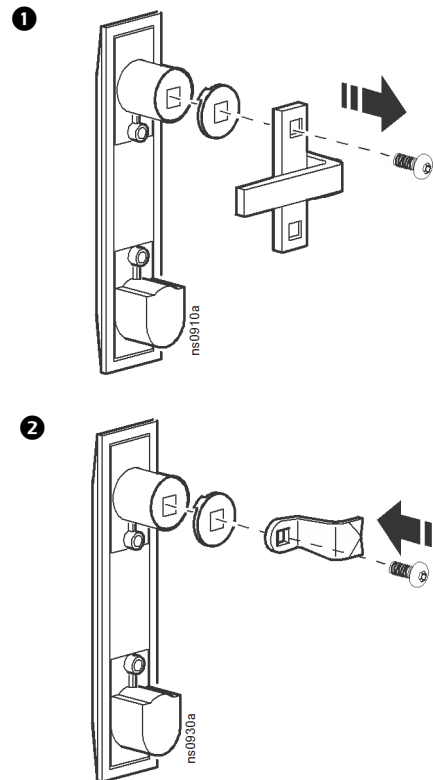

Inverter o Puxador da Porta:



OBSERVAÇÃO: Se a orientação da porta for invertida, poderá ser necessário inverter a orientação do puxador.

1. Remova o conjunto de puxadores da porta.

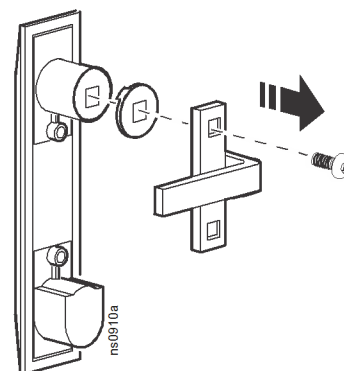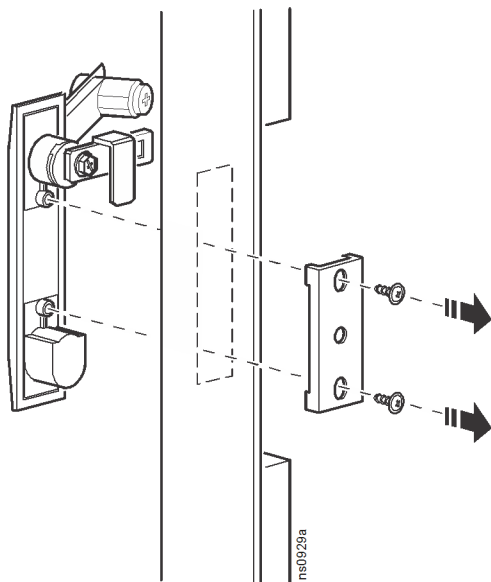

2. Remova o parafuso, o came e a arruela da parte traseira do conjunto de puxadores da porta.

Gire a arruela 90° e o came 180°, ambos no sentido anti-horário.

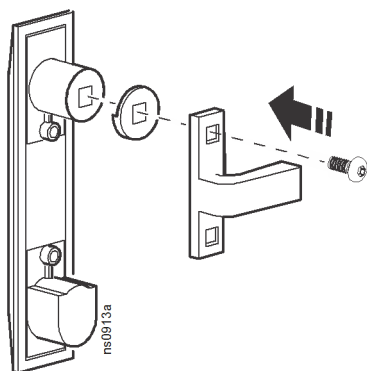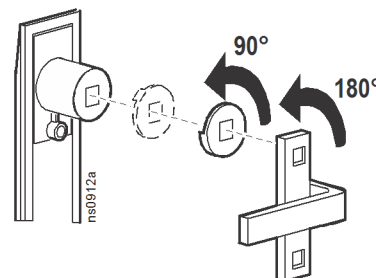

3. Recoloque o came e a arruela.
4. Instale a trava na porta. Consulte a instalação do "NetShelter SX".

Informações sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente e sobre garantia estão disponíveis em www.schneider-electric.com.

© 2016 Schneider Electric. Todos os direitos reservados. NetShelter é uma marca comercial de propriedade da Schneider Electric, S.A.S.

990-1264C-024
5/2016